


DRY TYPE GENERAL PURPOSE TRANSFORMER / TRANSFORMATEUR D'APPLICATION GÉNÉRALE DE TYPE SEC

CAT.	CD6A0045VRA6XXBD	
KVA	15	
PHASE	3	60 Hz
TEMP. RISE	150 °C	
ÉLEV. TEMP.		
TAPS	4 - 2.5 % 2A, 2B	
PRISES		
ENCLOS.	3R	175 Kg
BOITIER		

PRIMARY / PRIMAIRE		
	VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
	600	#14 to/à #2

SECONDARY / SECONDAIRE		
	VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
	480Y/277	#14 to/à #2


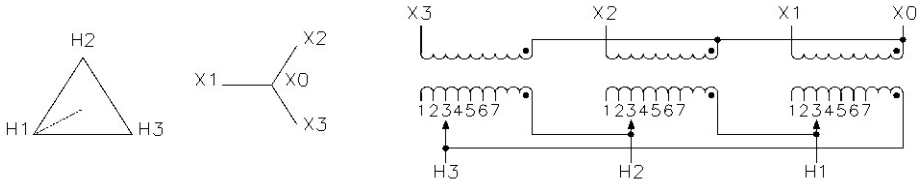


DIMENSIONS		
	IN / PO	MM
A	30.5	(775)
B	25.75	(654)
C	17.5	(444)
D	14.75	(375)
E	--	(--)

IMPEDANCE / IMPÉDANCE *							3.9	(%)		
NO LOAD LOSSES / PERTES À VIDE *							119	WATTS		
LOAD LOSSES / PERTES EN CHARGE * (170 °C)							1349.7	WATTS		
TOTAL LOSSES / PERTES TOTALES *							1468.7	WATTS		
EXCITING CURRENT / COURANT D'EXCIT. *							0.5	(%)		
NOISE LEVEL / NIVEAU DE BRUIT *							45	(dBA)		
X/R RATIO / RATIO X/R *							0.83			
% REGULATION (170 °C) * (FULL LOAD) (PLEINE CHARGE)				% EFFICIENCY / % EFFICACITÉ (170 °C) * (75 °C)**						
1.0	P.F.	0.9	P.F.	0.8	P.F.	100%	75%	50%	25%	35%
3.03		3.79		3.89		96.84	97.46	98.01	98.22	98.46

INSULATION CLASS / CLASSE D'ISOLATION 220
 * ESTIMATED VALUES / VALEURS ESTIMÉES
 ** EFFICIENCY / EFFICACITÉ :
 MEETS OR EXCEEDS / ÉGALE OU DÉPASSE
 - CSA : CSA C802.2-18
 - CANADA : SOR/DORS/2018-201
 - QUEBEC : O.C./DECRET/1394-2018
 - ONTARIO : REGULATION 201/19
 - USA : DOE 10 CFR PART 431:2016-01

3 PHASE / 3 COIL / ALUMINIUM
3 PHASES / 3 BOBINES / ALUMINIUM

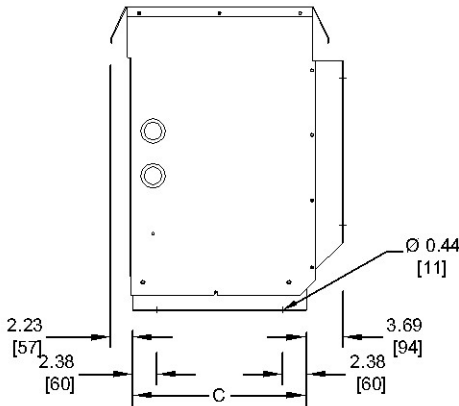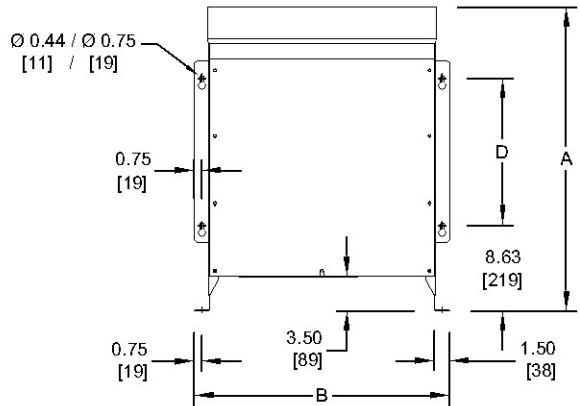

MOUNTING : WALL / FLOOR
ANCORAGE : MUR / PLANCHER

FOR PROPER VENTILATION FOR FLOOR INSTALLATION KEEP AT LEAST 6 INCHES FROM ADJACENT WALLS
POUR UNE BONNE VENTILATION LORSQUE INSTALLÉ AU SOL PLACEZ À AU MOINS 6 POUCES DES MURS ADJACENTS

CUSTOMER CLIENT PO / BC			SPECIAL INST'N / INSTR. SPÉCIALE Drive Isolation Transformer, Double Neutral // Transformateur pour Variateur de Vitesse de Moteur, Double Neutre		
CONTR. PROJ.					
WO FT DRAWING DESSIN C16C0075VVA6X1BD Rev. 00			 Tel : 1-800-663-3582 Fax : 1-877-449-9115		
DRAW. DESS. S. Roy Date 2024/03/18		Ref. No 13370 V0003			
APPD. APP. Date					