

**WARNING:** Turn off power to circuit before installing this device. Improper wiring of any electrical device can cause serious injury or death and should only be installed by an electrician or other qualified person.

**MISE EN GARDE :** Le câblage incorrect d'un appareil électrique peut provoquer de sérieuses blessures voire la mort. Ces appareils de câblage doivent être utilisés par un électricien confirmé ou une personne qualifiée.

**ADVERTENCIA:** El cableado incorrecto de un dispositivo eléctrico puede ocasionar lesiones graves o la muerte. Estos dispositivos de cableado deben ser instalados únicamente por un electricista o una persona calificada.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS


- **STRIP WIRES** – One inch for side wire looping. For back wiring, see strip gauge on device.
- **CONNECT WIRES** to terminals per diagram on back panel. Terminals will accept #10 – #14 AWG. Select appropriate wire size in accordance with NEC and local codes. Do NOT tin stranded conductors. Torque terminal screws to 14-16 in-lbs.
- **INSTALL DEVICE** in wall box using mounting screws provided. Install cover plate (not provided).

## NOTICE D'INSTALLATION

- **DÉNUDER LES CÂBLES** – 25,4 mm (1 po) du côté de la boucle de câble. Pour le câblage de secours, consultez l'étalon sur l'appareil.
- **RACCORDER LES CÂBLES** aux bornes en suivant le schéma du panneau arrière. Les bornes acceptent des câblés AWG n° 10 – n° 14. Sélectionnez la taille de câblé qui convient pour respecter la norme NEC et la législation locale. Ne PAS étamer les conducteurs câblés. Les vis des bornes doivent être serrées à un couple de 14 à 16 in-Lb.
- **INSTALLER L'APPAREIL** dans le boîtier mural à l'aide des vis de montage fournies. Installez le cache (non fourni).

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- **PELE LOS CABLES** – una pulgada para bucles de cables laterales. Para el cableado de respaldo, vea el indicador para pelar la envoltura de los cables en el dispositivo.
- **CONECTE LOS CABLES** a los terminales de acuerdo con el diagrama en el panel posterior. Los terminales aceptan AWG N.° 10 – N.° 14. Seleccione un tamaño de cable apropiado de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y los códigos locales. NO coloque estaño en los conductores trenzados. Ajuste los tornillos del terminal un par de torsión de 14 a 16 pulg-lb.
- **INSTALE EL DISPOSITIVO** en la caja de la pared usando los tornillos de montaje provistos. Instale la placa de la cubierta (no provista).

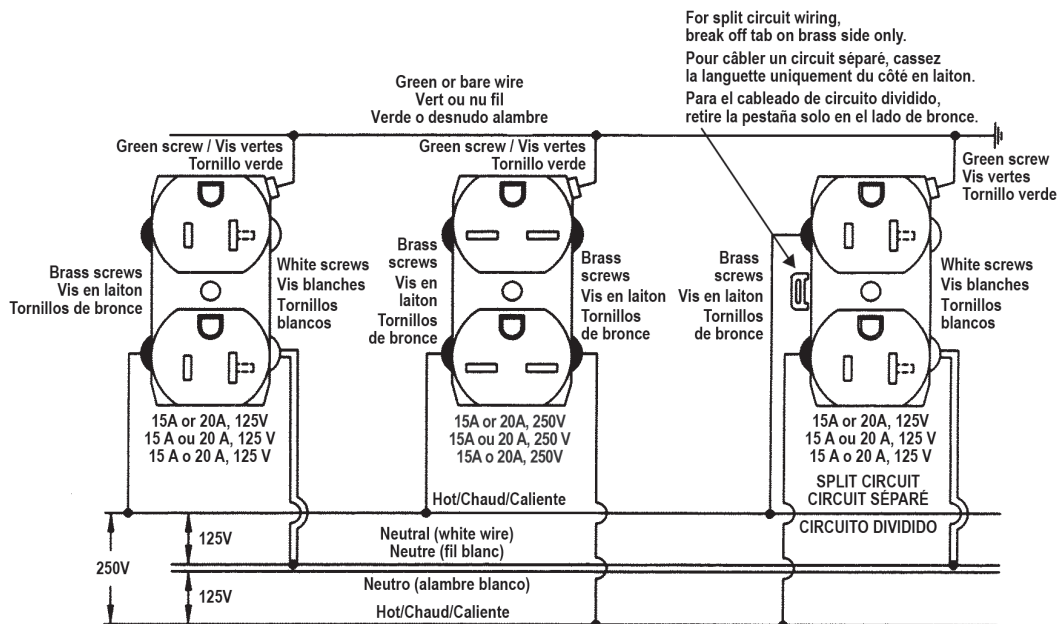

**NOTE:** Hot conductors may be any color other than white, gray or green.  
**REMARQUE :** Les conducteurs chauds peuvent être de n'importe quelle couleur sauf blanc, gris ou vert.  
**NOTA:** Los conductores calientes pueden ser de cualquier color que no sea blanco, gris o verde.